

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки, инженерной защиты территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1:2000)


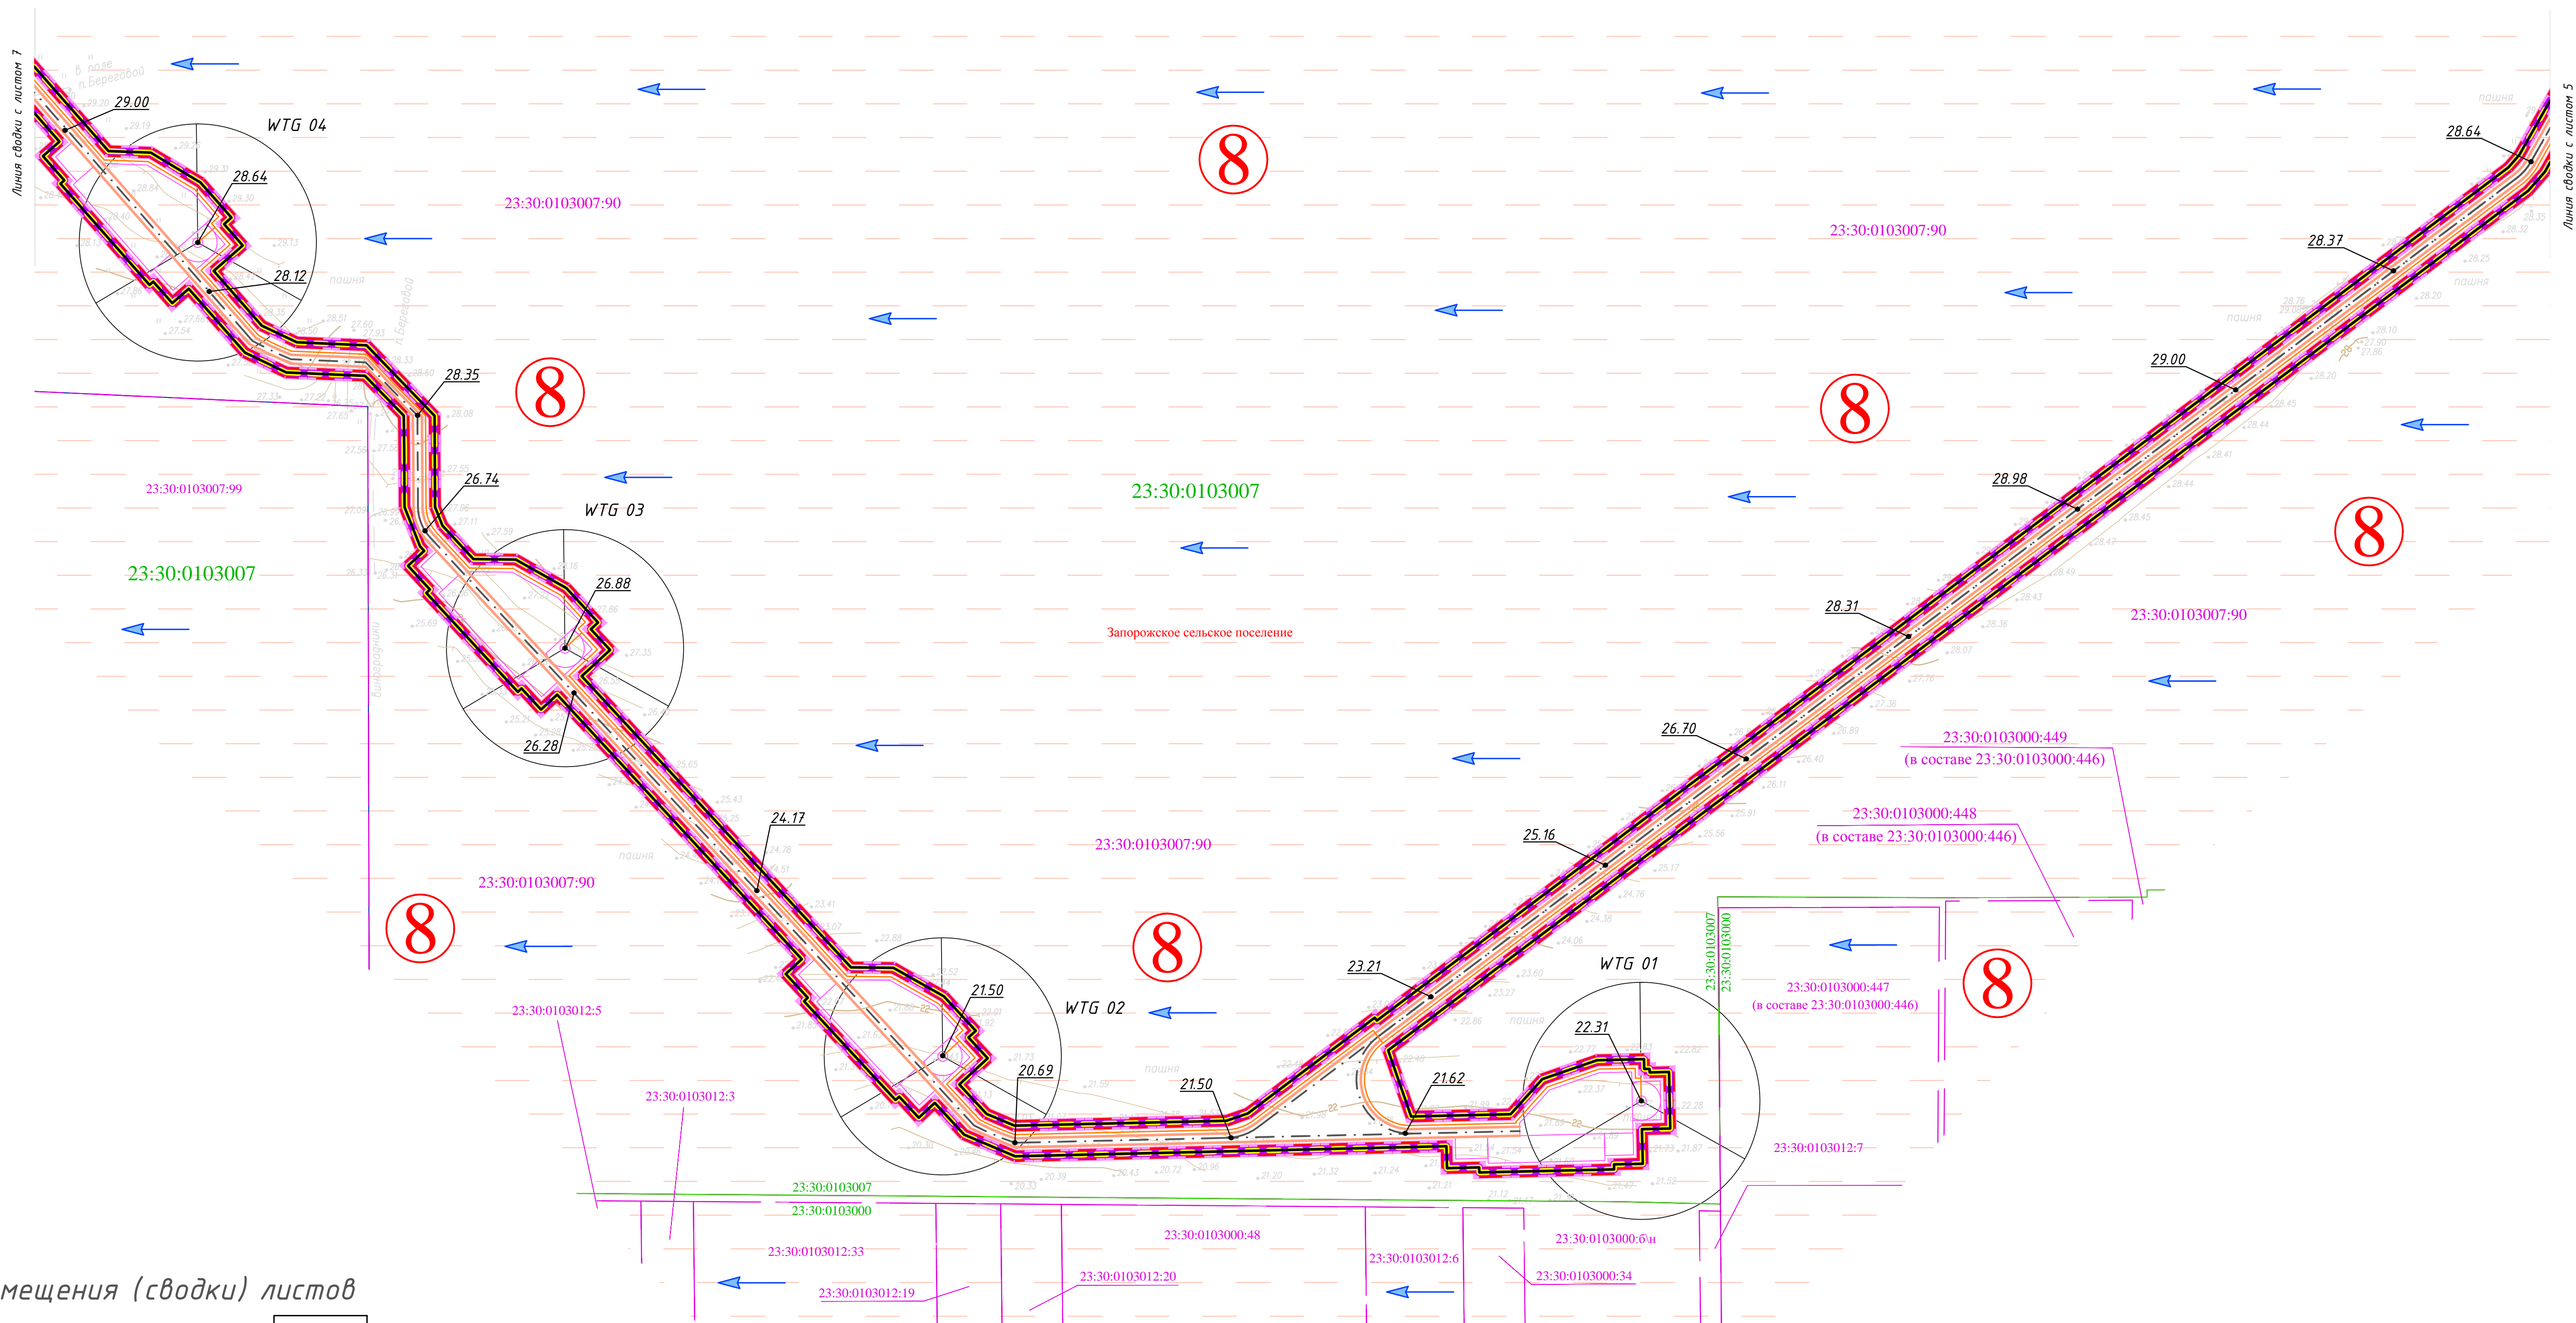


Схема совмещения (сводки) листов



Условные обозначения:

- 23:30:0103007 - Границы кадастровых кварталов, обозначение кадастрового квартала
- 23:30:0103007:90 - Границы земельных участков, кадастровый номер земельного участка
- Граница зоны планируемого размещения объекта
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Устанавливаемая красная линия
- Граница постоянной полосы отвода
- Граница объектов временного размещения
- Граница отвода под эксплуатацию
- WTG 22 - обозначение ветроэлектрогенераторов
- обозначение платформ ветроэлектрогенераторов
- ось проектируемой линии электропередачи распределительной сети ВЭС
- проектируемая сеть автомобильных дорог
- ось проектируемой автомобильной дороги
- существующие отметки по оси трасс проектируемой сети автодорог, границам временных объектов и площадок установки ветроэлектрогенераторов
- территория возможного возникновения смерчей и ураганных ветров
- 8 - сейсмичность территории

Примечания:



В соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Темрюкский район и результатами инженерных изысканий в пределах территории размещения объекта встречены экзогенные процессы - незначительное затопление и эрозийные процессы территории (прогнозно) и эндогенные процессы - высокая сейсмичность территории.

1. Незначительное затопление территории (прогнозно).

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Запорожского сельского поселения и результатами инженерных изысканий, территория расположена в зоне регулярного незначительного затопления, с периодичностью несколько раз в год от ближайших временных водотоков, а также склоновых стоков, берущих свое начало на склонах г. Горелая. Основным источником незначительного затопления является поверхностный дождок в период выпадения атмосферных осадков. Максимальный слой склоновых стоков в районе размещения объекта возможен на уровне 0,1 м у площадок, расположенных у подножья г. Горелая.

2. Незначительные эрозийные процессы временных водотоков (прогнозно).

3. Высокая сейсмичность территории. В соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Темрюкский район (утвержденной схемой территориального планирования муниципального образования Темрюкский район), согласно СП 14.13330.2014 сейсмичность исследуемой территории составляет 8 баллов. В соответствии с СНиП 22-01-95 категория процесса оценивается как весьма опасная.

					Краснодарский край, Темрюкский район, Запорожское сельское поселение						
						Документация по планировке территории					
						(проект планировки и правил межевания территории) для размещения линейного объекта "Строительство ветроэлектростанции мощностью до 30 МВт в районе поселка Береговая Темрюкского района (Береговая ВЭС)"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Статус	Лист	Листов		
Разраб.	Бондаренко		10.18			Проект планировки территории. Материалы по обоснованию.					
Проверил	Пивень		10.18							6	
РПР	Чернявский									7	
						Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки, инженерной защиты территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1:2000					
						ЗАО "НИПИ "ИнжГео" г. Краснодар					